


Bohrlochabstände der Wandkonsole für



Dantherm® Luftentfeuchter Serien CDF und CDP
Air Handling

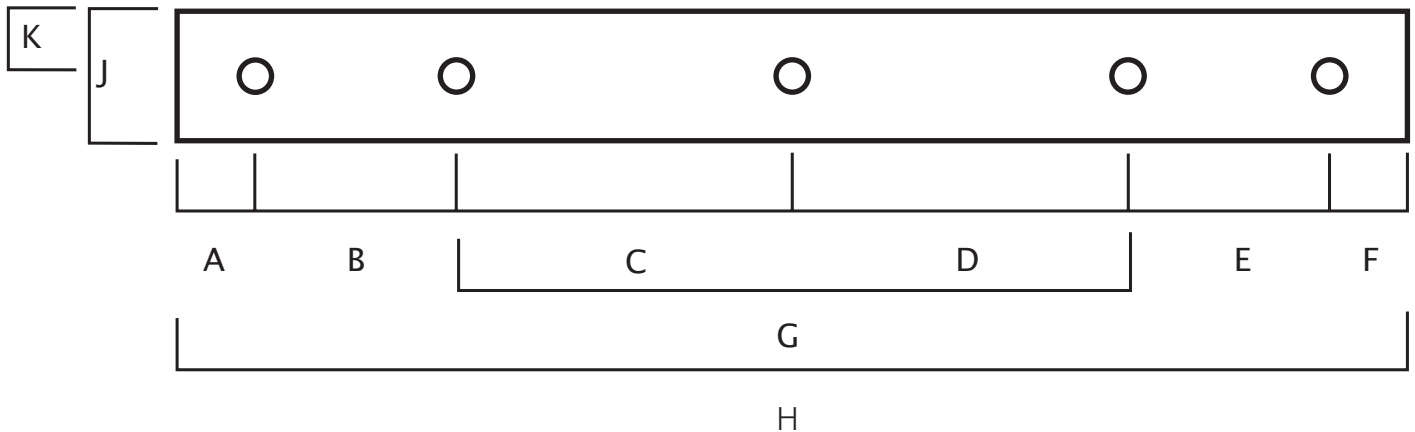

Die Skizze ist nicht maßstabgerecht.

Bohrlochdurchmesser: 7 mm

Bohrlochabstände:

CDF 10

A: 30 mm
B: 125 mm
C: —
D: —
E: 125 mm
F: 30 mm
G: 170 mm
H: 480 mm
J: 52 mm
K: 30 mm

CDF 35 / CDP 35

A: 40 mm
B: 267 mm
C: —
D: —
E: 267 mm
F: 40 mm
G: 256 mm
H: 870 mm
J: 53 mm
K: 31 mm

CDF 45 / CDP 45

A: 40 mm
B: 267 mm
C: —
D: —
E: 267 mm
F: 40 mm
G: 559 mm
H: 1.173 mm
J: 53 mm
K: 31 mm

CDP 65

A: 40 mm
B: 267 mm
C: 550 mm
D: 550 mm
E: 267 mm
F: 40 mm
G: —
H: 1.714 mm
J: 53 mm
K: 31 mm